



## Lead / Plomb

New Brunswick Groundwater Chemistry Atlas: 1994-2007  
 Atlas de la composition chimique de l'eau souterraine  
 du Nouveau-Brunswick : 1994-2007

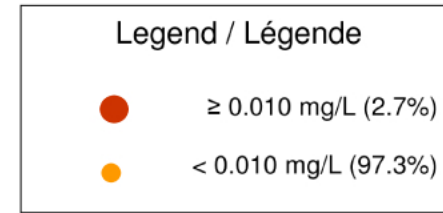

Number of samples	10567	Nombre d'échantillons
Maximum concentration	0.303 mg/L	Concentration maximale
<b>Maximum Acceptable Concentration (MAC)</b>	<b>0.01 mg/L</b>	<b>Concentration maximale acceptable (CMA)</b>
Exceeding MAC	2.7%	Dépassant la CMA
Detection limit	0.001 mg/L	Limite de détection
Less than the detection limit	64.9%	Inférieurs à la limite de détection

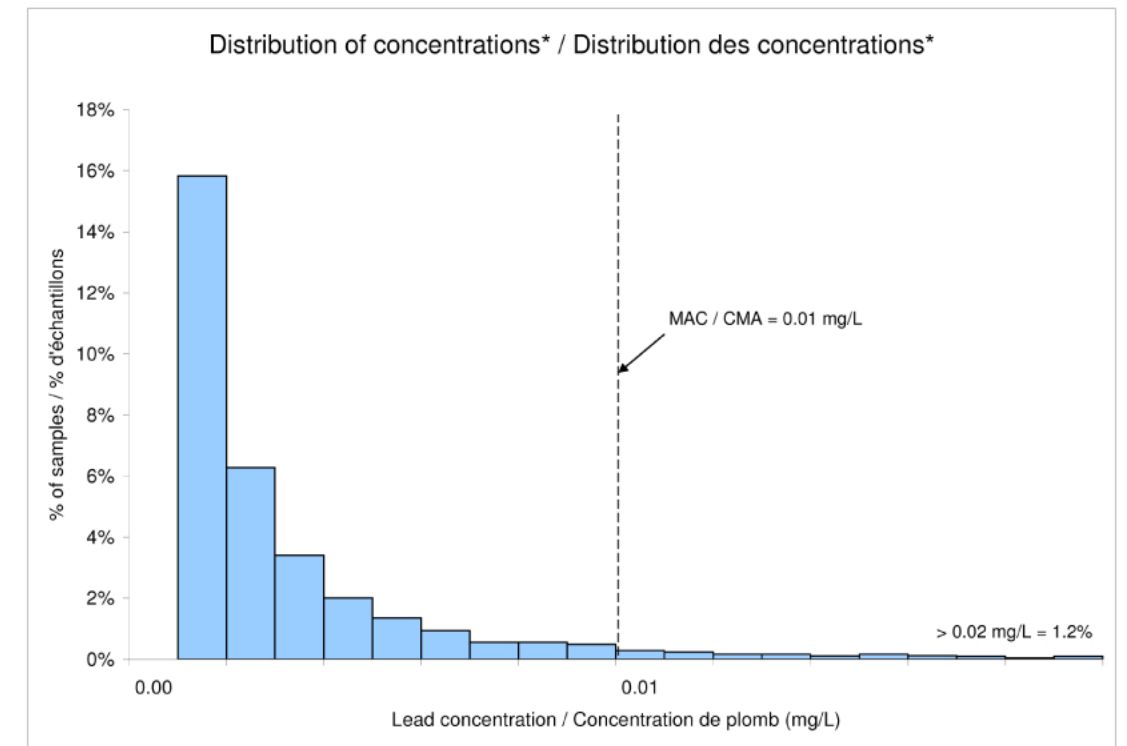

\*Values less than the detection limit are not shown on graph.  
 \*Les données inférieures à la limite de détection ne sont pas représentées sur le graphique.

