



Nitrate / Nitrate

New Brunswick Groundwater Chemistry Atlas: 1994-2007
Atlas de la composition chimique de l'eau souterraine du Nouveau-Brunswick : 1994-2007

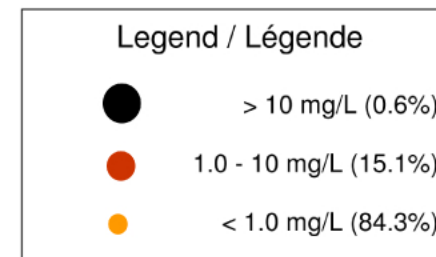

Number of samples	10567	Nombre d'échantillons
Maximum concentration	90 mg/L	Concentration maximale
Maximum Acceptable Concentrations (MAC)	10 mg/L	Concentration maximale acceptable (CMA)
Exceeding MAC	0.6%	Dépassant la CMA
Samples > 1 mg/L	15.7%	Échantillons > 1 mg/L
Detection limit	0.05 mg/L	Limite de détection
Less than the detection limit	54.5%	Inférieurs à la limite de détection

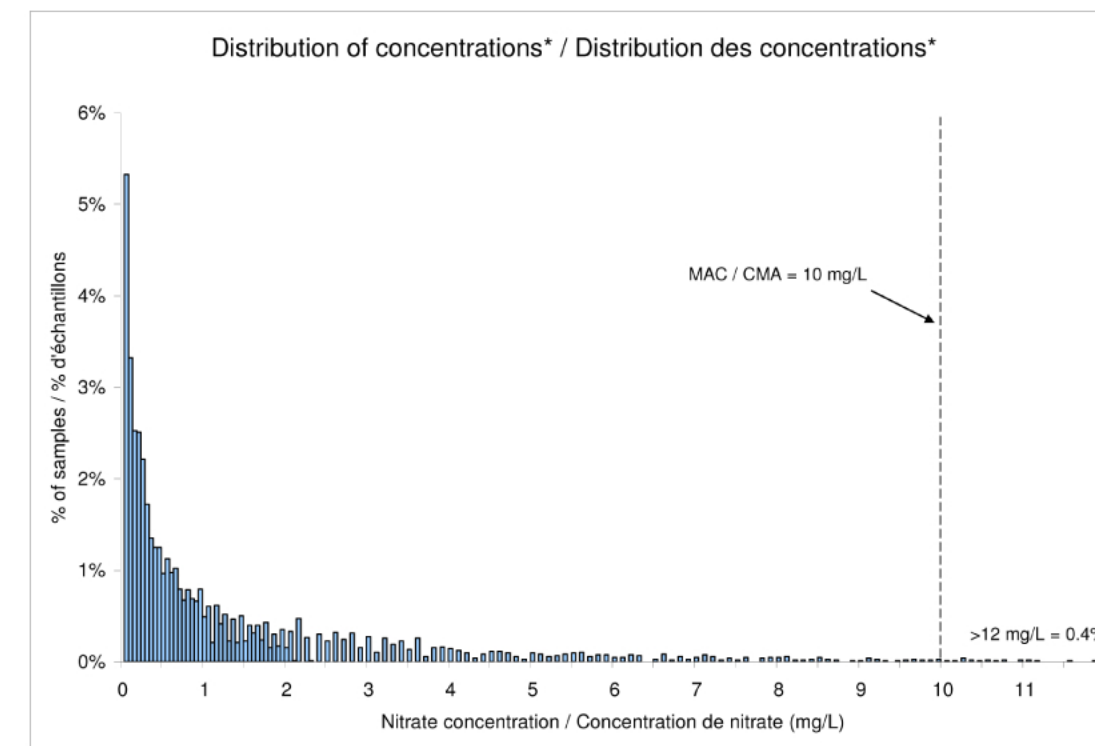

*Values less than the detection limit are not shown on graph.

*Les données inférieures à la limite de détection ne sont pas représentées sur le graphique.